


**Sustav inverznog krova-  
- detalj povišenja post. limenog opšava  
oko oko dimnjaka , vent. kanala, odušnih cijevi**

- Šljunčani nasip 16/32 mm  $\geq$  5 cm
- Voal od umjetnih vlakana 200 g/m<sup>2</sup>-  
za sustav inverznog krova
- Toplinska izolacija XPS-P SF 30 –deblj 12 cm
- Razdjelni sloj –voal od umjetnih  
vlakana 200 g/m<sup>2</sup>
- Postojeća bitumenska  
hidroizolacija (sa posipom)

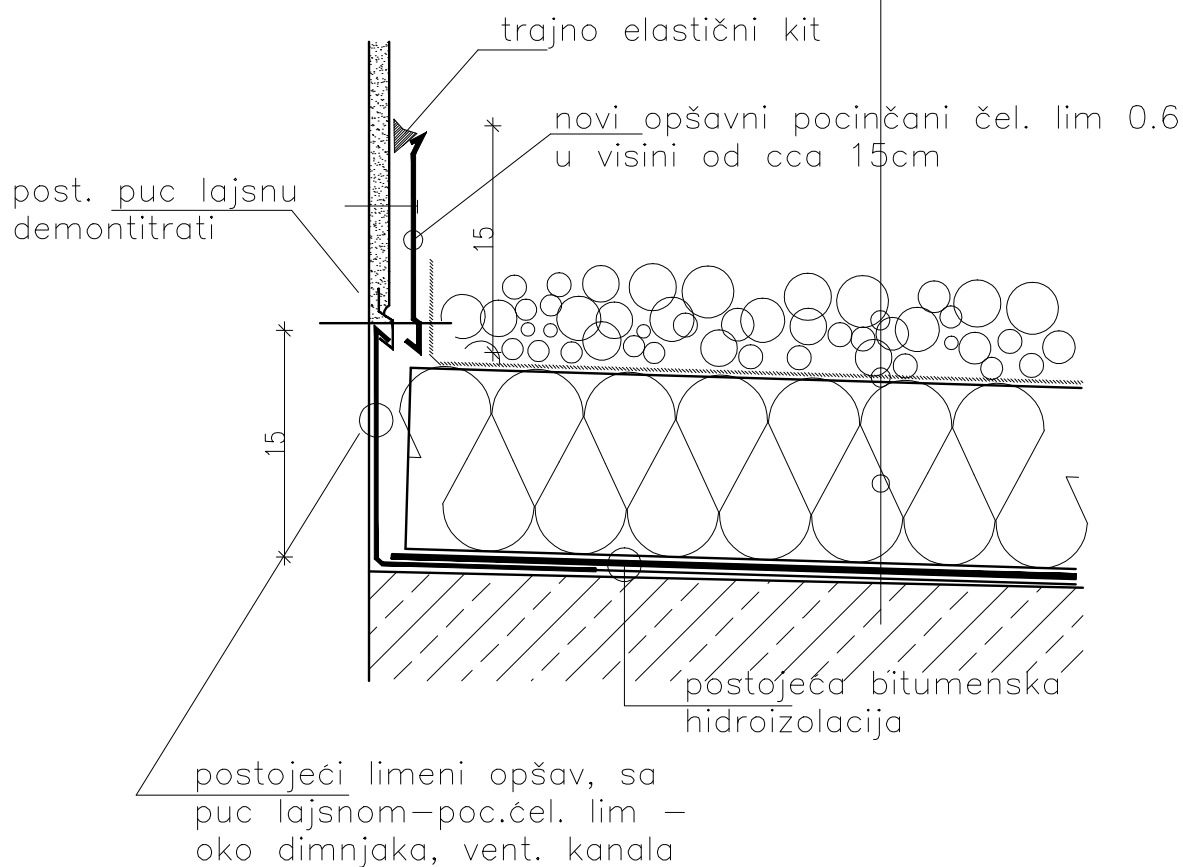

**13. Detalji**

Broj projekta W-6715/15  
list broj :13/7